

Instructions

BD-F Compressors

12 V - 24 V

Danfoss

Fig. 1

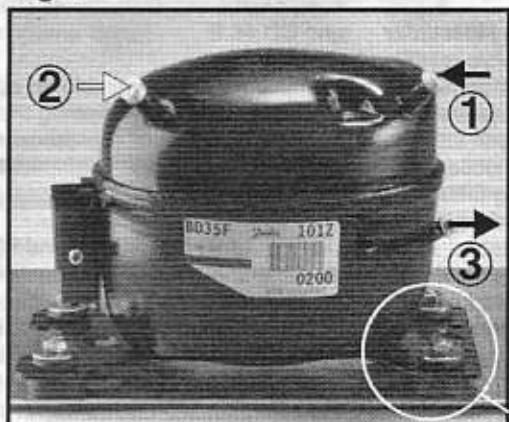


Fig. 2

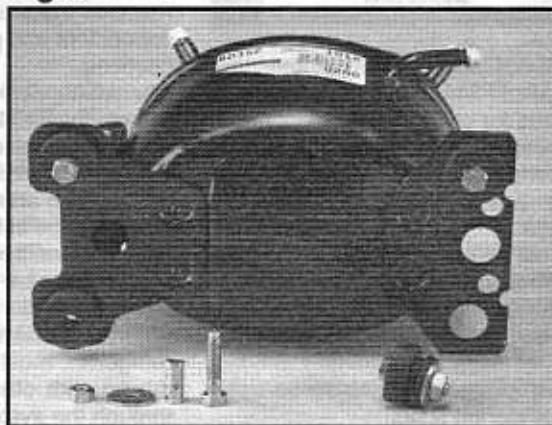


Fig. 4

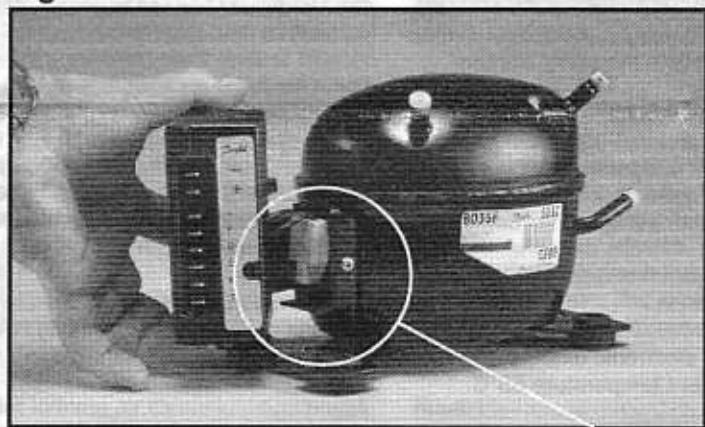


Fig. 3

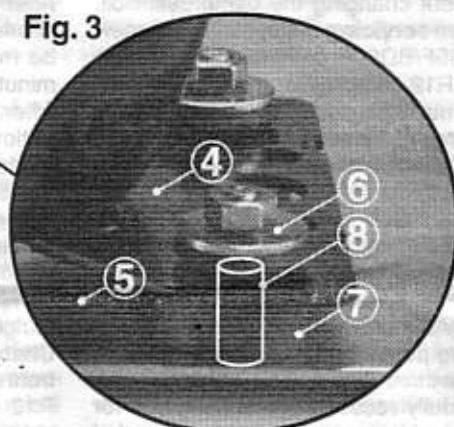


Fig. 5

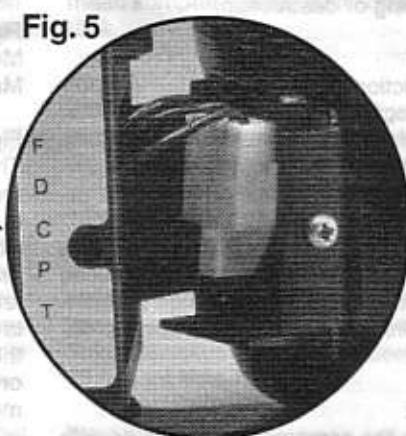


Fig. 6


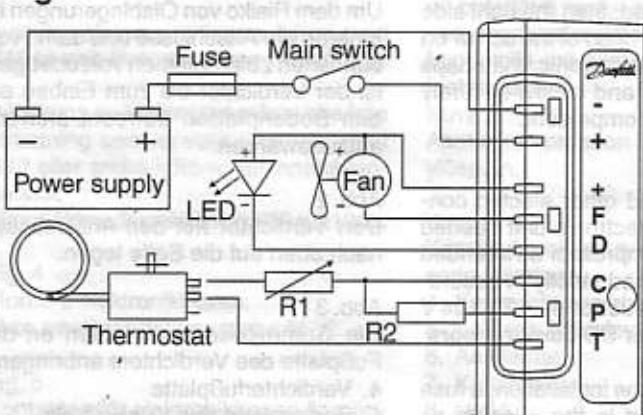


Fig. 7

Wire dimensions

Cross section mm ²	Max. length*) m 12 V operation	Max. length*) m 24 V operation
2.5	2.5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

* Length between battery and electronic unit



Instructions

BD-F Compressors

12 V - 24 V

ENGLISH

The BD35F and BD50F compressors for 12 V and 24 V DC power supply are designed for use in small refrigerators and freezers with refrigerant R134a. The compressors offer Low Starting Torque (LST) starting capability and must thus only be used in refrigeration systems with **capillary tube expansion** where pressure equalization is obtained between suction and discharge sides during each standstill period.

The compressors may also be used with refrigerant R12:

In **new systems** this can take place without changing the compressor oil. When servicing **old systems**, the new BD35F/BD50F compressor replacing the R12 compressor must be drained as much as possible for the original charge of Ester oil and refilled with 15 cSt mineral oil or alkylbenzene synthetic lubricant. The oil charge is 150 cm³.

Before the replacement compressor is installed, the system must be carefully cleaned and flushed.

Blow through with dry Nitrogen to remove possible moisture followed by a blow through with R12 which must be carefully recovered in a container for used refrigerant and afterwards handed over to an authorized company for cleaning or destruction.

Fig. 1

1. Suction connector
2. Process connector
3. Discharge connector

The suction line must always be connected to the suction connector in order to avoid capacity loss.

Keep the compressor upright on the baseplates until it is fitted. This reduces the risk of oil coatings inside the connectors and associated brazing problems.

Fig. 2

Place the compressor on its side with the connectors upwards.

Fig. 3

Fit rubber grommets and grommet sleeves on the baseplates of the compressor.

4. Compressor baseplate
5. Baseplate of appliance
6. Washer
7. Rubber grommet
8. Grommet sleeve

Mount the compressor on the baseplate of the appliance.

Do not turn the compressor upside down! Remove the seal on the compressor connectors and prepare the tube connections.

Use a filter drier with **3Å Molecular Sieves** for R134a. To achieve reliable compressor operation and normal long compressor lifetime, only quality filter driers which are claimed by the manufacturer to be suitable for mobile applications must be used. The filter drier must always be replaced when a system is opened.

When a defective system is emptied the refrigerant must be collected without mixing with other refrigerants. Blow through the system with dry Nitrogen.

After having removed the compressor connector seals, the compressor must be mounted in the system within 15 minutes.

After soldering of tube joints, evacuation of the refrigeration system is started. If the same vacuum pump is to be used for R12 and R134a systems, a special Ester oil must be used in agreement with the pump supplier.

Complete evacuation, charge with R134a refrigerant and seal the process tube. Charging of refrigerant must take place from equipment not contaminated with R12 or other refrigerants containing chlorine.

Max. refrigerant charge 300 g R134a.

Fig. 4

Mount the electronic unit.
Max. ambient temperature 55°C.

Fig. 5

The cable plug of the electronic unit is mounted on the pins of the current lead-in on the compressor. Then the electronic unit itself is mounted on the bracket of the compressor. At first the left side is mounted, then the right side is forced over the head of the screw on the bracket. The electronic unit snaps on to the bracket and is now securely mounted on the compressor.

Fig. 6

Power supply and other electric connections to the electronic unit needed to operate the compressor as intended must be established strictly in accordance with our **Instructions – 12 V - 24 V electronic unit for BD compressors**.

For protection of the installation, a fuse must be mounted in the + cable as close to the battery as possible. 15 A fuse for 12 V and 7.5 A fuse for 24 V are recommended.

Fig. 7

Power supply cables dimensions.

For further information on the compressors, please see Datasheets **CD.46.A** and **CD.46.B**.

Literature is also available on our Internet homepage:
www.danfoss.com/compressors

DEUTSCH

Die Verdichter Typ BD35F und BD50F, für 12 V und 24 V Gleichstromversorgung sind für den Einsatz in kleinen Kühl- und Gefriergeräten mit Kältemittel R134a vorgesehen. Die Verdichter sind mit Leichtanlaufmotoren (LST) ausgestattet; sie dürfen daher nur in Kälteanlagen mit Kapillarrohrdrosselung, in denen in jeder Stillstandsperiode ein Druckausgleich zwischen der Saug- und Druckseite erfolgt, zum Einsatz kommen.

Die Verdichter können auch mit Kältemittel R12 betrieben werden.

In **neuen Anlagen** kann dies ohne Austausch des Verdichteröls erfolgen. Bei Wartung **älterer Anlagen** ist die Polyolesterfüllung des Austauschverdichters BD35F/BD50F durch 15 cSt-Mineralöl oder synthetisches Alkylbenzol-Öl zu ersetzen.

Vor dem Einbau des Austauschverdichters ist die Anlage sorgfältig zu reinigen und durchzuspülen.

Abb. 1

1. Saugstutzen
2. Füllstutzen
3. Druckstutzen

Die Saugleitung muss immer an den Saugstutzen angeschlossen werden, um Leistungsverluste zu vermeiden. Um dem Risiko von Ölablagerungen im Inneren der Anschlüsse und damit verbundenen Lötproblemen vorzubeugen, ist der Verdichter bis zum Einbau auf den Bodenplatten aufrecht stehend aufzubewahren.

Abb. 2

Den Verdichter mit den Anschlüssen nach oben auf die Seite legen.

Abb. 3

Die Gummifüße und Hülsen an der Fußplatte des Verdichters anbringen.

4. Verdichterfußplatte
5. Bodenplatte des Kühlmöbels
6. Scheibe
7. Gummifuß
8. Hülse

Den Verdichter auf der Bodenplatte des Kühlmöbels montieren.

Der Verdichter darf nicht mit der Fußplatte nach oben gewendet werden.

Die Rohrverschlüsse vorbereiten und an den Verdichterstützen die Verschlüsse entfernen.

Für R134a einen Filtertrockner mit **3 Å-Molekularsieb** verwenden. Um einen zuverlässigen Betrieb und eine entsprechend lange Lebensdauer des Verdichters zu erzielen, sollten nur Filtertrockner von hoher Qualität, die vom Hersteller für mobilen Einsatz vorgesehen sind, verwendet werden. Wird eine Anlage geöffnet, ist immer auch ein Austausch des Filtertrockners vorzunehmen.

Beim Entleeren einer defekten Anlage ist das Kältemittel ohne Vermischung mit anderen Kältemitteln in Flaschen einzusammeln. Die Anlage anschließend mit trockenem Stickstoff durchblasen.

Nach Entfernen der Verschlüsse von den Verdichterstützen sollte der Verdichter innerhalb von 15 Minuten im System montiert werden.

Nach dem Löten der Rohrverbindungen ist die Evakuierung des Kühlsystems vorzunehmen. Wird die gleiche Vakuumpumpe sowohl für R12- als auch für R134a-Anlagen eingesetzt, ist in Abstimmung mit dem Pumpenhersteller ein spezielles Polyolester für die Vakuumpumpe anzuwenden.

Evakuieren abschließen, mit R134a Kältemittel befüllen, und den Füllstutzen verschließen.

Das Befüllen mit Kältemittel R134a muss mit einer Fülleinrichtung erfolgen, die nicht durch R12 oder andere Chlor enthaltende Kältemittel verunreinigt wurde.

Max. Kältemittelbefüllung: 300 g R134a.

Abb. 4
Elektronikeinheit montieren. Max. Umgebungstemperatur 55°C.

Abb. 5
Den Stecker der Elektronikeinheit auf die Stromdurchführung des Verdichters montieren. Dann die Elektronikeinheit am Bügel des Verdichters festmachen. Zuerst die linke Seite aufstecken, dann die rechte Seite über den Schraubenkopf am Bügel drücken. Die Elektronikeinheit rastet im Bügel ein und ist jetzt zuverlässig am Verdichter montiert.

Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zwischen dem Verdichterbügel und der Elektronikeinheit eingeklemmt werden. Biegen Sie die Kabel vor dem Aufstecken der Elektronikeinheit wie dargestellt nach unten. Die Elektronikeinheit lässt sich nur durch Lösen der Schraube vom Verdichter demontieren.

Abb. 6
Die Stromversorgung und andere für den regulären Betrieb des Verdichters benötigte elektrische Anschlüsse der Elektronikeinheit sind in Übereinstimmung mit unserer **Gebrauchsanweisung 12 V - 24 V Elektronikeinheit für BD Verdichter** vorzunehmen.

Zum Schutz der Elektronikeinheit ist eine Sicherung in die + Zuleitung einzubauen. Empfehlung: 15 A-Sicherung bei 12 V und 7,5 A-Sicherung bei 24 V.

Abb. 7
Abmessungen der Stromversorgungskabel.

Weitere Informationen über die Verdichter entnehmen Sie bitte den Datenblättern **CD.46.A** und **CD.46.B**.

Sie finden weitere Literatur auf unserer Internet-Homepage:
www.danfoss.com/compressors

FRANÇAIS

Les compresseurs BD35F et BD50F, alimentés en courant continu 12V et 24V, sont conçus pour les applications petits réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant au R134a. Les compresseurs, étant dotés d'un bas couple de démarrage (" Low Starting Torque " = LST), doivent uniquement être utilisés pour les systèmes de réfrigération équipés d'une détente par tube capillaire, où l'équilibrage des pressions d'aspiration et de refoulement se fait durant chaque période d'arrêt.

Les compresseurs peuvent également être utilisés avec le fluide frigorifique **R12**.

Sur des installations neuves, ce compresseur peut être utilisé sans changer l'huile d'origine. Lors d'interventions sur des **systèmes anciens** (R12), il est nécessaire de vidanger la charge d'huile Ester d'origine et de la remplacer par de l'huile minérale 15 cSt ou par un lubrifiant alkylebenzène de synthèse.

Avant de procéder au remplacement du compresseur, le système doit être soigneusement nettoyé et rincé. Souffler de l'azote sec pour retirer l'éventuel résidu d'humidité dû au rinçage au R12 qui lui doit être soigneusement récupéré dans un cylindre de récupération de réfrigérant usagé et remis aux autorités compétentes pour son nettoyage ou destruction.

Fig. 1
1. Raccord d'aspiration
2. Raccord de charge
3. Raccord de refoulement

La ligne d'aspiration doit toujours être raccordée au tube d'aspiration afin d'éviter les pertes de puissance. Maintenir le compresseur en position verticale jusqu'à ce qu'il soit fixé, afin d'éviter la présence d'huile à l'intérieur des tubes, ce qui entraînerait des problèmes lors du brasage.

Fig. 2
Incliner le compresseur tout en maintenant les tubes dirigés vers le haut.

Fig. 3
Fixer les suspensions en caoutchouc et les entretoises sur les pieds du compresseur.
4. Pieds du compresseur
5. Support de l'application
6. Rondelle
7. Suspension en caoutchouc
8. Entretoise

Monter le compresseur sur le support de l'application.

Maintenir le compresseur verticalement.

Oter les capsules obturatrices sur les tubes du compresseur et préparer les liaisons frigorifiques.

Utiliser un filtre déshydrateur avec **TAMIS moléculaire de 3 Angström** pour le R134a. Seul l'emploi de filtres déshydrateurs de haute qualité garantit la fiabilité et la durée de vie du compresseur. Le filtre déshydrateur doit impérativement être remplacé à chaque intervention sur le système frigorifique.

En cas de panne du système, le fluide frigorifique doit être récupéré sans être mélangé à d'autres fluides frigorifiques. Insuffler de l'azote sec dans le système. Lorsque les capsules obturatrices des tubes sont enlevées, raccorder le compresseur sur le système sous un délai de 15 minutes.

Après brasage des tubes, procéder au tirage au vide. Dans le cas où la même pompe à vide est employée pour des systèmes utilisant les fluides R12 et R134a, il est nécessaire d'utiliser une huile Ester spéciale, conforme aux spécifications du fournisseur de la pompe.

Poursuivre le tirage au vide, remplir de fluide frigorifique R134a, puis sceller le tube de charge.

Les équipements utilisés pour le remplissage en fluide frigorifique ne doivent pas être contaminés par du R12 ou par d'autres fluides frigorifiques contenant du chlore.

Quantité maximale de fluide frigorifique R134a: 300 g.

Fig. 4
Monter l'unité électronique. Température ambiante maximale 55°C.

Fig. 5
Brancher le connecteur du câble de l'unité électronique sur les broches d'alimentation électrique du compresseur, puis l'unité électronique dans le support du compresseur. Monter d'abord le côté gauche, puis pousser sur le côté droit pour le faire passer au-dessus de la tête de la vis du support. L'unité élec-

tronique s'enclenche dans le support et est ainsi solidement montée sur le compresseur.

S'assurer que les câbles ne sont pas coincés entre le support du compresseur et l'unité électronique. Dégager les câbles vers le bas avant d'emboîter l'unité électronique.

Si l'unité électronique doit être enlevée, il est nécessaire de desserrer la vis.

Fig. 6

L'alimentation électrique et l'ensemble des connexions de l'unité électronique doivent être réalisées en respectant strictement nos Instructions – Unité électronique 12V - 24V pour le compresseurs BD.

La protection de l'installation doit être assurée par un fusible monté sur le câble le plus près possible du pôle + de la batterie.

Fusibles recommandés : 15 A pour une tension de 12 V et 7,5 A pour une tension de 24 V.

Fig. 7

Dimensions des câbles d'alimentation électrique.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les compresseurs, veuillez vous reporter à la fiche technique CD.46.A and CD.46.B .

Vous pouvez également consulter la documentation disponible sur notre site Internet :

www.danfoss.com/compressors

ESPAÑOL

Los compresores tipo BD35F y BD50F de 12 V y 24 V c.c. están diseñados para ser utilizados en pequeños refrigeradores y congeladores con refrigerante R134a. Los compresores tienen un bajo par de arranque, y deben ser sólo utilizados en sistemas de **tubos capilares** donde la igualación de presión se obtiene entre los lados de aspiración y de descarga durante cada periodo de parada.

Los compresores pueden también ser utilizados con refrigerante R12.

En **sistemas nuevos** esto se puede efectuar sin tener que cambiar el aceite del compresor. Tratándose de modificaciones de **sistemas viejos**, el nuevo BD35F/BD50F que reemplazará el compresor de R12 deberá ser purgado lo máximo posible de su carga original de aceite de éster y relleno con aceite mineral 15 cSt o con lubricante sintético de alquilbenceno.

Antes de la instalación del compresor de reemplazo, el sistema deberá ser cuidadosamente limpiado.

Fig. 1

1. Conector de aspiración
2. Conector de proceso
3. Conector de descarga

La línea de aspiración deberá estar siempre conectada al conector de aspiración para evitar pérdida de capacidad. Manténgase el compresor en posición vertical sobre sus placas base hasta que se haya acoplado. Esto reduce el riesgo de formación de películas de aceite en los conectores que pueden generar problemas en la soldadura.

Fig. 2

Colóquese el compresor en posición inclinada, con los conectores hacia arriba.

Fig. 3

Colóquense los tacos de caucho y sus manguitos en las placas base del compresor.

4. Placa base del compresor
5. Placa base de la aplicación
6. Arandela
7. Taco de caucho
8. Manguito para taco

Móntese el compresor en la placa base de la aplicación.

No ponga el compresor en posición invertida.

Quite el precinto de los conectores del compresor y prepare las conexiones de la tubería.

Utilice un filtro secador con **tamiz molecular de 3 Å** para R 134a. Para conseguir un funcionamiento fiable y una vida útil duradera, utilícese filtros secadores de alta calidad. El filtro secador deberá siempre ser recambiado después de la apertura del sistema.

Cuando se vacía un sistema defectuoso, el refrigerante extraído deberá ser recogido sin mezclarlo con otros refrigerantes.

Inyéctese nitrógeno seco a presión a través del sistema.

Después de haber quitado los precintos de los conectores, el compresor deberá ser montado en el sistema en un espacio de tiempo que no sobrepase los 15 minutos.

Después de soldar las tuberías al compresor, se empieza a hacer el vacío del sistema de refrigeración. Si se utiliza la misma bomba de vacío para sistemas de R12 y de R134a, habrá que utilizar un aceite de éster especial de acuerdo con las especificaciones del suministrador de la bomba.

Después de hacer el vacío, cárguese con refrigerante R134a y precíntese la tubería de proceso.

La carga de refrigerante deberá efectuarse con equipamiento no contaminado con refrigerante R12 u otros refrigerantes que contengan cloro.

La carga máxima de refrigerante es de **300 g de R134a**.

Fig. 4
Móntese la unidad electrónica. Temperatura ambiente máx. de 55°C.

Fig. 5

La toma de cable de la unidad electrónica está montada en las patillas de la entrada de corriente del compresor. Enforce la unidad misma se montada en el soporte del compresor.

Primeramente se monta la parte izquierda, seguidamente se empujará la parte derecha por encima del tornillo del soporte. La unidad electrónica se queda sujetada de manera segura en el compresor.

Asegúrese de que los cables no se quedan enredados entre el soporte del compresor y la unidad electrónica. Pónganse los cables hacia abajo, como ilustrado en la figura, antes de sujetar la unidad electrónica.

En caso de que haya que separar la unidad electrónica del compresor, habrá que aflojar el tornillo.

Fig. 6

La alimentación y otras conexiones eléctricas de la unidad, necesarias para el funcionamiento reglamentario del compresor, deberán efectuarse estrictamente de acuerdo con nuestras **Instrucciones – Unidad electrónica de 12 V - 24 V c.c. para compresores BD**.

Para la protección de la instalación, móntese lo más cercano posible a la batería un fusible en el conductor positivo. Se recomiendan fusibles de 15 A para 12 V c.c. y de 7,5 A para 24 V c.c.

Fig. 7

Dimensiones de los cables de alimentación eléctrica.

Para más información sobre los compresores, véase hoja de especificaciones técnicas **CD.46.A y CD.46.B**.

También se pueden conseguir más detalles en nuestra página Web:

www.danfoss.com/compressors

ITALIANO

I compressori BD35F e BD50F alimentati a 12 V e 24 V c.c. sono progettati per l'uso in frigoriferi e freezer di piccole dimensioni con refrigerante R134a. I compressori sono caratterizzati da una bassa coppia di spunto (LST, Low Starting Torque) e devono pertanto essere utilizzati soltanto in impianti frigoriferi a capillare, in cui ad ogni fermata del compressore si equilibrano le pressioni di aspirazione e di mandata.

I compressori possono anche essere utilizzati con refrigerante R12.

In **impianti recenti** ciò può avvenire senza sostituzione dell'olio nel compressore. In caso di **impianti meno recenti** è necessario invece rimuovere dal compressore nel modo più accurato possibile la quantità originaria di olio estere. Nel compressore andrà poi immesso dell'olio minerale 15 cSt o del lubrificante sintetico a base di alquilbenzene. La carica d'olio necessaria è di 150 cm³.

Prima di sostituire il compressore, l'impianto deve essere pulito e spurgato con cura. Far passare dell'azoto secco attraverso l'impianto per rimuovere l'eventuale umidità. Far passare in seguito dell'R12 che deve poi essere attentamente recuperato in un contenitore per refrigeranti usati e consegnato ad un'azienda autorizzata per il recupero o la distruzione.

Fig. 1

1. Connettore di aspirazione
2. Connettore di servizio
3. Connettore di mandata

La linea di aspirazione deve essere sempre collegata al connettore di aspirazione per evitare perdite di resa. Mantenere il compressore sul basamento in posizione eretta fintanto che non è stato montato: ciò riduce il rischio di formazione di pellicole d'olio all'interno dei connettori con i relativi problemi di saldatura.

Fig. 2

Posizionare il compressore sul lato, con i connettori rivolti verso l'alto.

Fig. 3

Montare i gommini antivibranti e le relative boccole sulla base del compressore.

4. Base del compressore
5. Base dell'applicazione
6. Rondella
7. Gommini antivibranti
8. Boccola

Montare i gommini antivibranti e le relative boccole sulla base dell'applicazione.

Non capovolgere il compressore!

Rimuovere i sigilli sui connettori del compressore e preparare le connessioni dei tubi.

Utilizzare un filtro deidratatore con **filtro molecolare da 3Å** per R134a. Per ottenere un funzionamento affidabile ed una durevole vita utile del compressore devono essere utilizzati soltanto filtri deidratatori di ottima qualità, ed idonei per applicazioni mobili. Quando l'impianto viene aperto, il filtro deidratatore deve essere sempre sostituito.

Quando viene svuotato un impianto mal funzionante, il refrigerante deve essere raccolto senza mescolarlo ad altri tipi di refrigerante. Soffiare dell'azoto secco attraverso l'impianto.

Dopo aver tolto i sigilli dai connettori del compressore, quest'ultimo deve essere montato nell'impianto entro 15 minuti.

Dopo aver saldato le giunzioni dei tubi, dare inizio alla procedura di vuoto del sistema frigorifero. Se si utilizza la stessa pompa a vuoto per gli impianti con R12 e R134a, occorre utilizzare uno speciale olio a base di estere in conformità a quanto specificato dal fornitore della pompa.

Completere l'evacuazione, caricare con refrigerante R134a e sigillare il tubo di servizio.

L'operazione di carica del refrigerante deve aver luogo da un impianto non contaminato da R12 o altri refrigeranti contenenti cloro.

Massima carica di refrigerante: 300 g di R134a.

Fig. 4

Montare l'unità elettronica. Max temperatura ambiente 55°C.

Fig. 5

Montare la spina del cavo dell'unità elettronica sui terminali di alimentazione del compressore. Fissare quindi, l'unità stessa sulla staffa del compressore. Montare inizialmente il lato sinistro premendo successivamente il lato destro sulla testa della vite sulla staffa. In tal modo l'unità elettronica si incarta sulla staffa fissandosi saldamente al compressore.

Fig. 6

L'alimentazione e le altre connessioni elettriche necessarie al funzionamento dell'unità elettronica devono essere effettuate a rigoroso rispetto delle nostre **Istruzioni - Unità elettronica a 12 V - 24 V per il compressore BD**.

Per proteggere l'installazione deve essere installato un fusibile sul cavo (+) il più vicino possibile alla batteria. Si raccomanda l'uso di un fusibile da 15 A per l'alimentazione a 12 V e da 7,5 A per l'alimentazione a 24 V.

Fig. 7

Dimensioni dei cavi dell'alimentazione.

Per ulteriori informazioni in merito ai compressori si vedano le schede tecniche **CD.46.A e CD.46.B**.

Altra letteratura è disponibile sul nostro sito Internet:

www.danfoss.com/compressors

NEDERLANDS

De BD35F en BD50F compressoren voor 12 V en 24 V gelijkstroom zijn ontworpen voor kleine koelkasten en vriezers met koudemiddel R134a. De compressoren hebben een laag aansluitpunt (LST) en kunnen daarom uitsluitend worden toegepast in koelsystemen met **capillaire inspuiting** waarbij druk egalisatie plaats kan vinden tussen de zuig- en perszijde gedurende stilstand perioden.

Het koudemiddel R12 kan ook in de compressoren worden toegepast.

In nieuwe systemen kan men dit doen zonder de compressorolie te vervangen. Bij vervanging van de compressor in bestaande systemen door het nieuwe type BD35F/BD50F dient men de aanwezige ester olie zo veel mogelijk af te tappen alvorens de compressor met minerale (15 cSt) olie of synthetische alkylbenzeen olie te vullen.

Reinig en spoel het systeem grondig alvorens de nieuwe compressor te monteren. Blaas het door met droge stikstof om mogelijk vocht te verwijderen. En blaas daarna door met R12 dewelke zorgvuldig moet worden opgevangen in een reservoir voor gebruikte koelmiddelen en daarna overhandigd worden aan een erkende firma voor reiniging en vernietiging.

Fig. 1

1. Zuigaansluiting
2. Procesaansluiting
3. Service-aansluiting

De zuigleiding dient altijd te worden aangesloten op de zuigaansluiting om capaciteitsverlies te voorkomen. Houdt de compressor rechtop op de montage voeten totdat hij is gemonteerd. Hierdoor vermindert men het risico van een oliefilm aan de binnenzijde van de aansluitingen en de hieraan verbonden mogelijke solderproblemen.

Fig. 2

Plaats de compressor op de zijkant zodanig dat de aansluitingen omhoog wijzen.

Fig. 3

Bevestig de rubberen trillingdempers en afstandbussen op de montage voeten van de compressor.

4. Montage voeten compressor
5. Voetplaat van het meubel
6. Metalen ring
7. Rubberen trillingdempers
8. Afstadtbussen

Monteer de compressor op de voetplaat van het toestel.

Zet de compressor niet op z'n kop!

Verwijder de afdichting op de compressoraansluitingen en maak de aansluitingen gereed voor solderen.

Monteer een **Molecular Sieves** filterdroger (3Å) voor R134a. Gebruik uitsluitend hoogwaardige filterdrogers om zeker te zijn van een betrouwbaar werkings en een normale lange levensduur van de compressor. Vervang de filterdroger altijd als het systeem geopend wordt.

Bij een defecte compressor dient het koudemiddel uit het systeem te worden afgepompt en te worden opgeslagen zonder het met andere koudemiddelen te mengen.

Blaas het systeem door met droge stikstof.

De compressor moet binnen 15 minuten nadat de afdichtingen op de compressoraansluitingen zijn verwijderd op het systeem worden aangesloten.

Vacumeer het koelsysteem nadat de leidingaansluitingen gesoldeerd zijn. Gebruikt men voor de R12 en R134a systemen dezelfde vacuüm pompe, moet men de pomleverancier raadplegen

met het oog op het gebruik van een speciale ester-olie.

Nadat het vacuümproces is beëindigd, het systeem vullen met R134a en de procesaansluiting afdichten. Het koudemiddel moet gevuld worden met apparatuur die niet verontreinigd is met R12 of andere chloorhoudende koudemiddelen.

Max. koudemiddelvulling 300 g R134a.

Fig. 4

Monter elektroniske unit. Max. omgivelsestemperatur 55°C.

Fig. 5

Monter de kabelaansluitplug van de elektronische unit op de aansluitpennen van de compressor. Plaats daarna de elektronische unit iñ de montagebeugel van de compressor. Montere eerst de linkerzijde en druk daarna de rechterzijde over de kop van de schroef van de montagebeugel. De elektronische unit klikker op de montagebeugel en is nu correct op de compressor gemonteerd.

Zorg ervoor dat de kabels niet tussen de compressor montagebeugel en de elektronische unit beklemd raken. Voer zoals aangegeven de kabels omlaag voordat de unit op de compressor wordt geklikt. Draai de schroef los als de elektronische unit van de compressor moet worden gehaald.

Fig. 6

De aansluitspanning en andere elektrische aansluitingen op de elektrische unit die vereist zijn voor de werking van de compressor, moeten worden uitgevoerd volgens onze **Instructies – 12 V - 24 V elektronische unit voor de BD compressor**.

Breng zo dicht mogelijk bij de accu een smeltveiligheid op de +kabel aan om de installatie te beveiligen. Aangeraden wordt een smeltveiligheid van 15 A voor 12 V en een van 7,5 A voor 24 V te gebruiken.

Fig. 7 Dimensionering van de aansluitkabels.

Voor meer informatie over compressoren: zie a.u.b. datablade CD.46.A en CD.46.B.

Literatuur is ook beschikbaar op onze Internet homepage:
www.danfoss.com/compressors

DANSK

Kompressorerna BD35F och BD50F till 12 V och 24 V DC strömforsyning är konstruerat till användelse i små köleskåp och frysar med kölemidlet R134a. Kompressorerna har lågt startmoment (LST) och må derfor kun användas i kölesystemer med kapillarrörsdrövling, hvor trykutjämnning mellan suge- och tryksiderne öppnas i alle stilstandsperioder. Kompressorerna må osä anven-

des med kölemidlet R12.

I nya systemer kan detta göras utan att skifte kompressoroljen. När gamla systemer serviceas, skal så mycket som möjligt af den oprindeligt påfyldte Esterolie tömmes af de nya BD35F/BD50F kompressorer, der ersatte R12 kompressoren, inden de fyldes op igen med 15 cSt mineralolie eller det syntetiske smøremiddel alkylbenzen.

Inden den nye kompressor installeres, skal systemet rennes og gennemblæses omhyggeligt.

Fig. 1

1. Sugestuds
2. Prosesstuds
3. Trykstuds

Sugeledningen skal altid være tilsluttet til sugestuds'en for at undgå kapacitetstab. Hold kompressoren opret, indtil den er monteret. Dette reducerer risikoene for oliebelægninger inden i studsene og deraf følgende loddeproblemer.

Fig. 2

Anbring kompressoren på siden med studsene opad.

Fig. 3

Monter gummifodder og bønsninger på kompressorens fodplader.

4. Kompressorfodplade

5. Møbel bundplade

6. Skive

7. Gummifod

8. Bønsning

Monter kompressoren på møblets bundplade.

Vend ikke kompressoren på hovedet!

Fjern forseglingen på kompressorens studse og klargør rørforbindelserne.

Anvend et tørrefilter med **3Å Molecular Sieves** til R134a. For at kompressoren kan være driftsikker og opnå en normal levetid, må der kun anvendes tørrefiltre af høj kvalitet. Tørrefilteret skal altid udskiftes, når et kölesystem åbnes.

Når et fejlbekæftet system tömmes, skal kölemidlet opsamles uden at blive blandet med andre kölemidler.

Gennemblæs systemet med tør nitrogen.

Når kompressorens studsforseglinger er blevet fjernet, skal kompressoren monteres i systemet inden for et kvarter (15 min).

Efter at rørsamlingerne er blevet loddet, startes evakueringen af kölesystemet. Hvis der anvendes den samme vakuumpumpe til R12 og R134a systemer, skal der anvendes en speciel esterolie, der er anbefalet af pumpeleverandören.

Afslut evakueringen, påfyld kölemidlet R134a og forseglna processrøret.

Kölemidlet skal påfyldes med udstyr, der ikke er forurenset med R12 eller andre klorholdige kölemidler.

Maks. kölemiddelpåfyldning er 300 g R134a.

Fig. 4

Monter elektronikkmodulet. Maks. omgivelsestemperatur 55°C.

Fig. 5

Elektronikkmodulets kabelstik sættes på kompressorens strømgenomføring. Derefter monteres selve elektronikkmodulet på kompressorens beslag. Først anbringes venstre side, så tvinges højre side ned over skruhovedet på beslaget. Derved går elektronikkmodulet i indgreb på konsollen og er nu sikert monteret på kompressoren.

Hvis elektronikkmodulet skal fjernes fra kompressoren, skal skruen løsnes.

Fig. 6

Strømforsyning og andre elektriske forbindelser til elektronikkmodulet, der er nødvendige for hensigtsmæssig drift af kompressoren, skal etableres i fuld overensstemmelse med Danfoss' Instruktioner – 12 V - 24 V elektronikkmodul til BD kompressorer.

For at beskytte installationen skal der monteres en sikring på + kablet så tæt ved batteriet som muligt. Det anbefales at anvende en 15 A sikring til 12 V og en 7,5 A sikring til 24 V.

Fig. 7

Dimensioner for strømforsyningsskabler.

For yderligere informationer om kompressorer henvises til Datablade CD.46.A og CD.46.B.

Der er ligeledes adgang til litteratur på vores internet-hjemmeside:
www.danfoss.com/compressors

SVENSKA

BD35F och BD50F kompressorerna för 12 V och 24 V DC spänning är tillverkade för användning i små kölskåp och frysar med köldmedlet R134a. Kompressorerna har lågt startmoment (LST) och får därför endast användas i kölsystem med kapillärrörsreglering där trykutjämning sker mellan låg- och högtryckssida under varje stilstandsperiod.

Kompressorerna kan även användas med köldmedel R12.

I nya system kan detta ske utan att byta kompressoroljan. Vid service av gamla system där den nya BD35F/BD50F kompressorn ersätter R12 kompressorn måste den tömmas, så mycket som möjligt, på original Esterolie och återfyllas med 15 cSt mineralolja eller alkylbensensyntetiskt smörjmedel. Innan utbyteskompressorn installeras måste systemet rengöras och spolas ordentligt.

Fig. 1

1. Suganslutning
2. Processanslutning
3. Tryckgasanslutning

Sugledningen måste alltid anslutas till suganslutningen för att undvika effektförlust. Håll kompressorn stående upp rätt på basplattorna tills den är monterad. Detta minimerar risken för oljefilm inne i anslutningar och med detta hårdlödningsproblem.

Fig. 2

Placera kompressorn på sidan med anslutningarna uppåt.

Fig. 3

Placera gummifötter och hölje på kompressorns basplatte.

4. Basplatta kompressor

5. Monteringsplatta

6. Bricka

7. Gummiskydd

8. Hölje

Montera kompressorn på monteringsplattan.

Vänd inte kompressorn upp och ner!

Tag bort förseglingen på kompressoranslutningarna och förbered för röranslutning.

Använd torkfilter med **3Å Molecular sieves** för R134a. För att uppnå pålitlig kompressordrift och normal livslängd för kompressorn skall endast filter av hög kvalitet användas. Torkfiltret måste alltid bytas när ett system har öppnats.

När ett defekt system töms skall köldmedlet tillvaratas utan att blandas med andra köldmedel. Blås igenom systemet med torr kväve.

Efter att ha demonterat kompressoranslutningarnas försegling måste kompressorn monteras i ett system inom 15 minuter.

Efter lödning av röranslutningarna börjas vakuumsugning av kylsystemet. Om samma vakuumpump skall användas för R12 och R134a systemen, måste en speciell Esterolja användas enligt rekommendation från pumpleverantören.

Avsluta vakuumsugningen, fyll på med R134a och förseglia processröret.

Påfyllning av köldmedel måste ske från utrustning som ej varit i kontakt med R12 eller andra köldmedel innehållande klor.

Max. köldmedelspåfyllning **300 g R134a**.

Fig. 4

Montera elektronikboxen.

Max. omgivningstemperatur **55°C**.

Fig. 5

Kontakten för elektronikboxen är monterad på kompressorns stift för strömtillförsel. Elektronikboxen är monterat på kompressorns fäste. Monteringen är först gjord på vänster sida och därefter

är den högra sidan tvingad över fästets skruvhuvud. Elektronikboxen knäpps fast på fästet och är nu säkert monterad på kompressorn.

Säkerställ att kablarna inte klärs mellan kompressorfästet och elektronikboxen. Vänd kablarna nedåt så som bilden visar, innan fastknäppning av elektronikboxen sker.

Om elektronikboxen måste flyttas från kompressorn, skall skruvarna lossas.

Fig. 6

Strömtillförsel och övrig elektrisk anslutning till elektronikboxen skall, för korrekt drift av kompressorn, ske helt enligt vår **Instruktion – 12 V - 24 V elektronikbox för BD kompressorer**.

För att skydda installationen skall en säkring monteras på +(plus)-kabeln så nära batteriet som möjligt. 15 A säkring för 12 V och 7,5 A säkring för 24 V rekommenderas.

Fig. 7

Dimensioner för strömtillförselns kablar. För ytterligare information om kompressorerna se datablad **CD.46.A** och **CD.46.B**.

Tillgång till litteratur finns även på vår hemsida:

www.danfoss.com/compressors

SUOMEKSI

BD35F ja BD50F kompressorit on suunniteltu 12 V ja 24 V akkukäyttöisiin pieniin jääkaappeihin ja pakastimiin, joissa on kylmäaineena R134a. Kompressoreissa on pieni käynnistysmomentti LST (Low Starting Torque), mistä johtuen niitä saa käyttää ainoastaan kapillaarisyyöttöisissä kylmäjärjestelmissä, joissa paine imu ja painepuolen välillä tasaantuu kompressorin seisonnajakson aikana.

Kuva 1

1. Imuliitin
2. Prosessiliitin
3. Paineliitin

Imputki liitetään aina imuliittimeen teohäviön välttämiseksi. Kompressorin pidettävä pystysä pohjalevyllä ennen asennusta, jotta öljy ei keräänyt litinputkiin, mikä voi aiheuttaa ongelmia juotettaessa.

Kuva 2

Aseta kompressori kyljelleen liittimet ylös pääin.

Kuva 3

Kiinnitä kumitassut ja holkit kompressoriin jalustaan.

4. Kompressorin aluslevy
 5. Laitteen pohjalevy
 6. Aluslaatta
 7. Kumitassu
 8. Holki
- Asenna kompressori laitteen pohjalevylle.

Älä käännä kompressororia ylosalaisin.

Valmistele putkiliirokset ja irrota kompressorin liittimien tiivistehatut.

Käytä R134a kylmäaineelle tarkoitettua 3Å:n Molecular Sievessuodatin kuivainetta. Kompressorin luotettavan käynnin ja normaalien käyttöön takaamiseksi on käytettävä ainoastaan korkealaatuisia suodatin kuivaimia. Suodatin kuivain vaihdetaan aina jäähdytysjärjestelmää avattaessa.

Kun kompressorin liittimien tiivistehatut on irrotettu, tulee kompressori asentaa järjestelmään 15 minuutin kuluessa.

Putkiliirojen juottamisen jälkeen aloitetaan jäähdytysjärjestelmän tyhjöpumppaus. Tyhjöpumppauksen jälkeen kompressorin täytetään R134a kylmäaine ja prosessiputki suljetaan.

Kylmäaine on täytettävä laitteella, jota R12 kylmäaine eivätkaa muut klooripitoiset kylmäaineet ole lianneet.

Maksimi kylmäainetäytös on **300 g R134a**.

Kuva 4

Asenna elektronikkaoosa.
Ympäröivä lämpötila maksimi **55°C**.

Kuva 5

Elektronikkaoisan pistoke kiinnitetään kompressorin virtaliittimeen. Varmista, että johdot eivät jää puristuksiin kompressorin konsolin ja elektronikkaoasan välillä. Käännä johdot alas pääin ennen elektronikkaoasan kiinnittämistä. Sitten itse elektronikkaoosa asennetaan kompressorin konsoliin. Ensin asennetaan vasen puoli, minkä jälkeen oikea puoli vedetään konsolin ruuvin pääin yli, jolloin elektronikkaoosa naksataa varmasti paikoilleen kompressorin.

Jos elektronikkaoosa joudutaan irrottamaan kompressorista, ruuvi on löysättävä.

Kuva 6

Elektronikkaoisan virransyöttö ja kompressorin muut tarkoituksenukkaisen käytön vaatimat sähköliitännät on tehtävä täsmällisesti **BD kompressorien 12 V - 24 V elektronikkaoisen ohjeiden** mukaisesti.

Laite suojataan asentamalla sulake + johtoon mahdollisimman lähelle akkuja. Sulakesuositus 12 V:n jännitteelle on 15 A ja 24 V:lle 7,5 A.

Kuva 7

Virtajohtojen mitat.

Lisätietoja kompressorista löytyy teknisestä ohjelehtisestä **CD.46.A** ja **CD.46.B**.

Aiheeseen liittyvä kirjallisuutta löytyy myös Internet-kotisivultamme osoitteesta: www.danfoss.com/compressors